

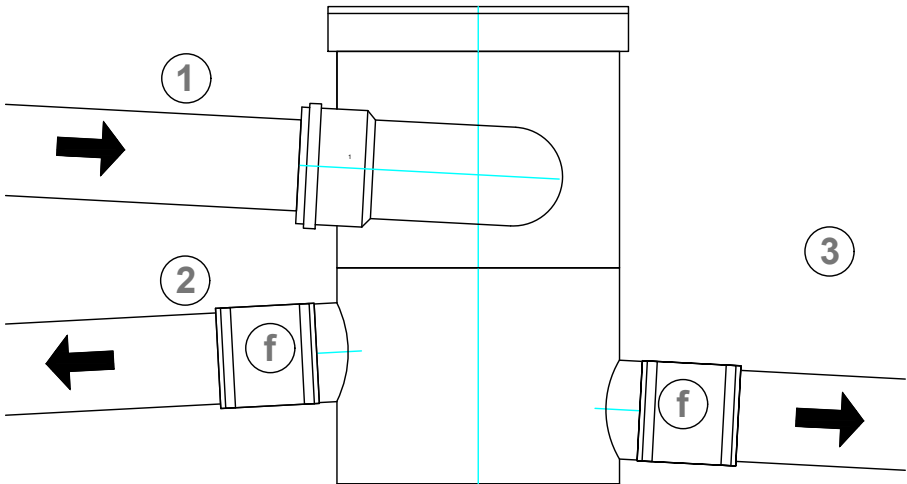



WISY 100 (200 m²)

- 1.- La tubería de entrada deberá de instalarse con una pendiente mínima del 2% para garantizar que el funcionamiento del equipo sea efectivo. El tubo es de Ø4" PVC y se debe de contemplar un tramo mínimo de 150 cm (1.50 m) en horizontal. La entrada cuenta con un empaque para permitir la correcta instalación del tubo, éste deberá entrar algunos centímetros en el filtro.
- 2.- La salida de agua filtrada debe de contemplarse con tubería de Ø4" PVC, se recomienda instalarse con una pendiente de 2% y no menor a 1%, para permitir la recolección del agua captada. La conexión del tubo con el equipo debe de ser realizada con un cople Fernco (f) o cople de reparación del diámetro de la tubería, conectándose al tanque de almacenamiento pluvial.
- 3.- La salida de excedencias deberá de instalarse con una pendiente mínima del 2% para que el equipo pueda desalojar las excedencias correctamente y, que se evite que el filtro se sature. Debe de instalarse con tubería de Ø4" PVC. La conexión del tubo con el equipo debe de ser realizada con un cople Fernco (f) o cople de reparación del diámetro de la tubería, dirigiéndose al drenaje.

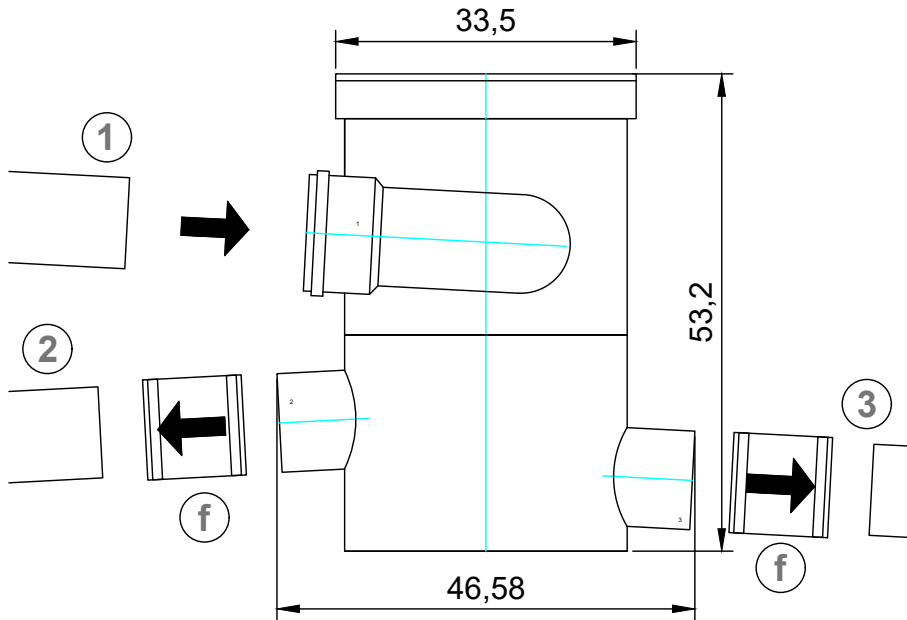

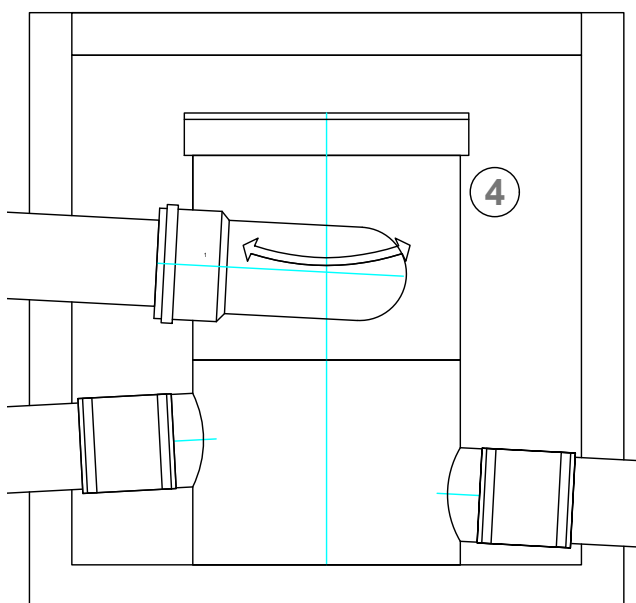

Ejemplo 1. Registro enterrado

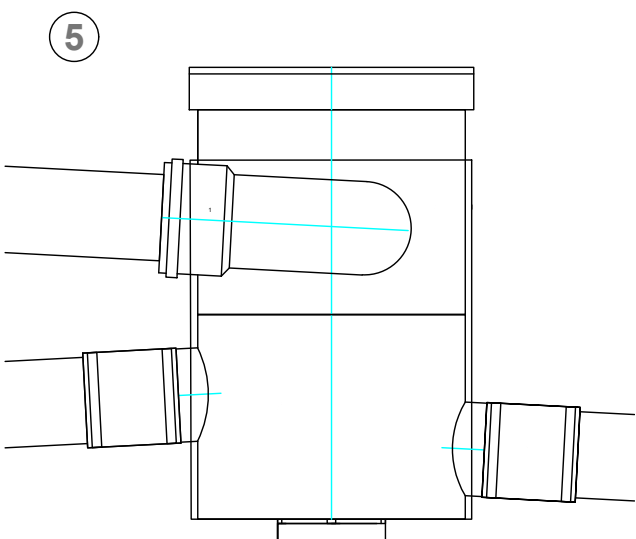

Ejemplo 2. Soporte de acero

WISY 100 (200 m²)

- 4.- El filtro Wisy 100 puede ser girado en la parte superior (entrada), según requiera la tubería para ajustar su entrada y salida de la mejor manera en su instalación..
- 5.- El equipo puede ser instalado en un registro, al nivel del suelo o en un soporte de concreto o acero, queda a elección del cliente la forma de instalación, a menos que su vendedor haya indicado su forma de instalación.
- 6.- El filtro Wisy 100 está diseñado para captar el agua de un área de hasta 200m² y, remueve sedimentos de hasta 220 micras.